

- 1) powierzchnia aktywna, 2) Strefa wolna, 3) Śruba ustalająca, 4) Jednostka modułowa, 5) Cokół montażowy, 6) Power, 7) Tag present, 8) Długość przewodu, 9) bez przewodu



Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE UKCA cULus WEEE
Kształt anteny	okrągły
Zasada działania	Główica do odczytu

Display/Operation

Nośnik w polu działania (TP)	LED żółta
Przelewowo	LED żółta, pulsująca
Zasilanie (Wł.)	LED zielona

Electrical connection

Przyłącze	(RS232/TP OUT): M12x1-Męski, 8-stykowe
-----------	---

Electrical data

Maks. pobór prądu przy 24V DC	50 mA
Napięcie robocze U_b	19.2...26.4 VDC
Tętnienia resztkowe maks.	włącznie
Wyjście sterujące	1 PNP

Environmental conditions

Area of operation	Indoor
Ciągłe obciążenie udarowe	tak
EN 60068-2-27 szok	tak
EN 60068-2-32 Swobodny upadek	tak
EN 60068-2-6 wibracja	tak
Stopień ochrony	IP67
Stopień zanieczyszczenia	2
Temperatura otoczenia	0...70 °C
Temperatura przechowywania	-20...85 °C
Wysokość maks.	2000 m
Względna wilgotność powietrza	0...90 %, bez skraplania

LF (125 kHz)
BIS L-400-035-001-00-S115
Kod artykułu: **BIS00C5**

BALLUFF

Functional safety

MTTF (40 °C) 15080 a

Interface

Interfejs RS232

Material

Materiał obudowy PBT

Mechanical data

Masa 170.00 g
Montaż bez metalu (wolna strefa)
Wymiary 40 x 41 x 120 mm

Remarks

Kod zamówieniowy do żerińskiej wtyczki z przewodem 5m: BKS-S116-PU-05

Przy pierwszej instalacji zamówić gniazdo z przewodem.

* Połączenie RTS (TP) umożliwia sygnalizację obecności nośnika TP w programie BISCOMRW.EXE.

Jeśli nie podano inaczej, wartości dot. warunków znamionowych.

Akcesoria zamawiać oddzielnie.

Powierzchnia aktywna może być bezstopniowo obracana (zakres 270°) i jest ustalana za pomocą śruby zabezpieczającej

Przy montażu w metalu: pamiętać o strefie wolnej.

Wyjście TP wystawia +24V, gdy w polu działania znajduje się nośnik danych.

This device is intended to be supplied by a UL-listed or CSA-certified power supply unit with "Class 2" or LPS power source.

The devices must be installed permanently.

1. Determine a suitable mounting position.

2. Fasten the device with suitable mounting material.

The device can be cleaned with a slightly damp cloth.

Regularly check the function of the device and all associated components through visual and functional tests.

- Shut down the device in the event of malfunctions.

- Secure the system against unauthorized use.


- Check fastening and tighten if necessary.

The product is maintenance-free.

Dalsze informacje dot. MTTF lub B10d patrz Certyfikat MTTF / B10d


Podawanie wartości MTTF- / B10d nie stanowi wiążącego zapewnienia o właściwościach i/lub żywotności produktu; są to jedynie wartości ustalone doświadczalnie, bez charakteru zobowiązującego. Na podstawie tych wartości nie przedłuża się również okresu przedawnienia roszczeń z tytułu wad ani nie wpływa to na ten okres w jakiegokolwiek innej formie.

Connector Drawings

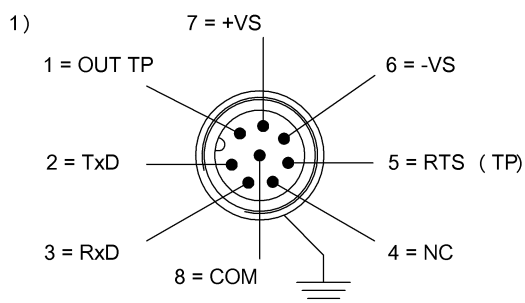

1) Widok w kierunku wtyku

Wiring Diagrams

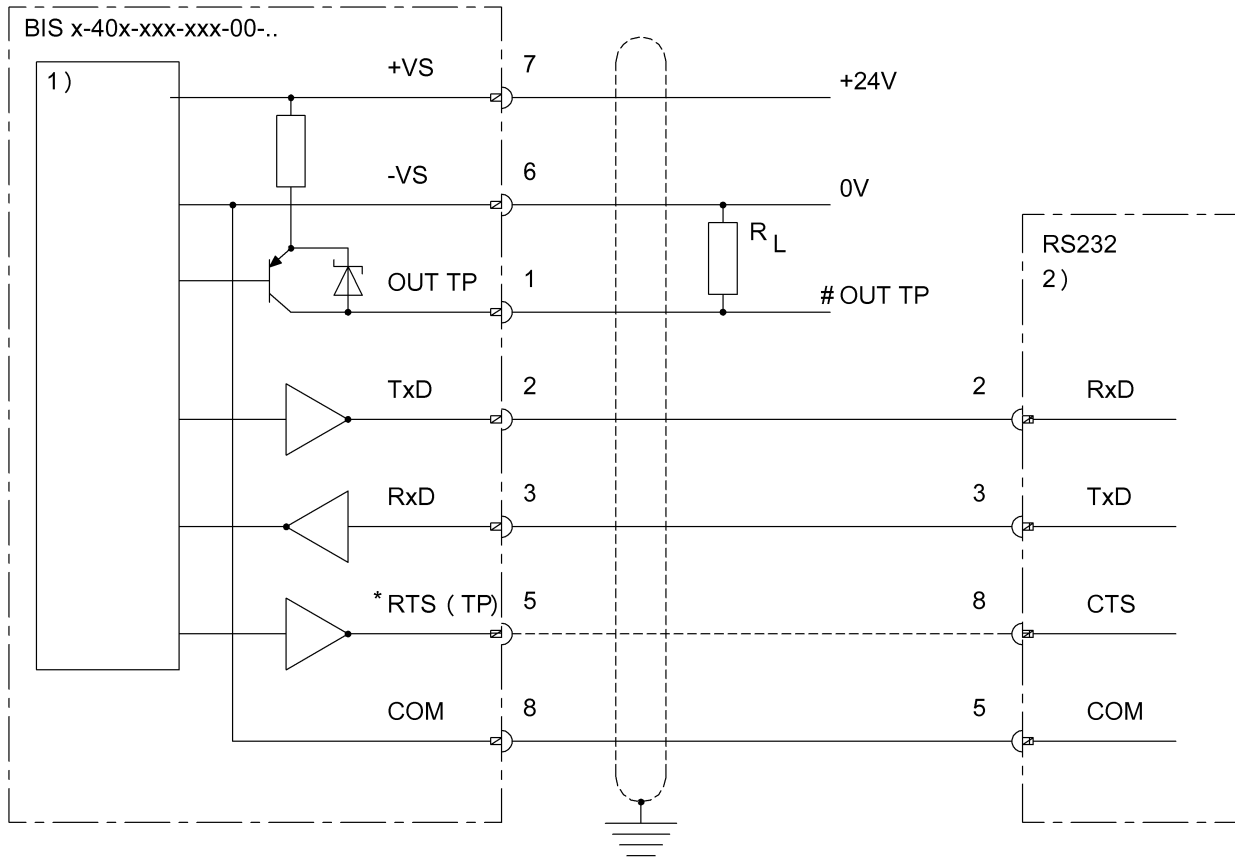

- 1) Wewnętrzne przełączenie
- 2) Przyłącze 9-styk.

Help Views

